



检 测 报 告

编号：JSJLY2503005A

检测类别	验收检测
受检单位	常州百喆钢化玻璃有限公司
委托单位	常州百喆钢化玻璃有限公司

江苏佳蓝检验检测有限公司

地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号13幢
网址：<http://www.czjlet.com>

电话：0519-86852277
邮箱：jialanlab@163.com



报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章或公章无效；
- 二、本报告无编制人、审核人、批准人签章无效；
- 三、本报告涂改无效；
- 四、本报告未经本公司书面批准不得以任何方式部分复制。
经同意复制的复印件，未重新加盖本公司检验检测专用章或公章、骑缝章无效；
- 五、本报告检测结果仅对采集的样品负责，检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测仅对送检样品的检测结果负责，不包括内容真实性核实；
- 六、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出，逾期不予受理。

江苏佳蓝检验检测有限公司

检测报告

受检单位	常州百喆钢化玻璃有限公司	地址	常州经济开发区遥观镇 桥南村委桥南 198 号
联系人	张玉松	联系电话	13915821699
来样方式	现场采样	委托日期	2025 年 03 月 21 日
样品类别	废水		
采样人员	赵国文、吴波、卞杨欣、王冬	采样日期	2025 年 03 月 31 日、 2025 年 04 月 01 日
分析人员	赵国文、彭世界、吴波、常灵、李蓓蓓、 魏玉静、卞杨欣、薛莹、王冬	分析日期	2025 年 03 月 31 日~ 2025 年 04 月 02 日
检测目的	为“常州百喆钢化玻璃有限公司年产办公家具12.5万套项目”提供检测数据。		
检测内容	废水：pH 值、化学需氧量、总氮、总磷、悬浮物、氨氮		
采样依据	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019		
生产工况	2025 年 03 月 31 日、2025 年 04 月 01 日检测期间，该企业正常运行。		
检测结果	见表 1-1~表 1-2		

编制人： 曹秋波

审核人： 曹秀雯

批准人： 王瑞



签发日期：2025 年 04 月 10 日

检测报告

表 1-1 废水检测结果表

采样点位		厂区污水总排口				
采样日期		2025 年 03 月 31 日				
检测项目	单位	采样时间	样品状态	样品编号	样品浓度	均值/范围
pH 值	无量纲	13:56	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.3	7.2-7.3
		14:49	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.3	
		15:49	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.2	
		16:49	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.2	
悬浮物	mg/L	13:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010101	53	59
		14:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010201	60	
		15:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010301	67	
		16:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010401	55	
总磷	mg/L	13:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010102	4.53	4.41
		14:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010202	4.36	
		15:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010302	4.53	
		16:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010402	4.21	
化学需氧量	mg/L	13:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010103	244	249
		14:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010203	218	
		15:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010303	272	
		16:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010403	263	
总氮	mg/L	13:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010103	32.3	32.0
		14:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010203	34.9	
		15:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010303	29.1	
		16:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010403	31.8	
氨氮	mg/L	13:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010103	23.4	22.5
		14:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010203	23.1	
		15:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010303	21.4	
		16:47	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250331-04-010403	22.1	
备注	pH 值测定时，水样温度依次为 19.0℃,19.0℃,18.9℃,18.9℃。					

检测报告


表 1-2 废水检测结果表

采样点位		厂区污水总排口				
采样日期		2025 年 04 月 01 日				
检测项目	单位	采样时间	样品状态	样品编号	样品浓度	均值/范围
pH 值	无量纲	14:20	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.4	7.2-7.5
		15:40	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.3	
		16:40	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.2	
		17:53	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	/	7.5	
悬浮物	mg/L	14:18	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010101	74	70
		15:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010201	68	
		16:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010301	61	
		17:51	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010401	79	
总磷	mg/L	14:18	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010102	4.42	4.38
		15:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010202	4.36	
		16:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010302	4.54	
		17:51	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010402	4.21	
化学需氧量	mg/L	14:18	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010103	253	230
		15:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010203	218	
		16:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010303	236	
		17:51	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010403	212	
总氮	mg/L	14:18	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010103	33.9	33.1
		15:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010203	30.5	
		16:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010303	33.0	
		17:51	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010403	35.1	
氨氮	mg/L	14:18	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010103	19.8	20.5
		15:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010203	20.7	
		16:38	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010303	20.5	
		17:51	微黄，嗅（弱），微浊，无油膜	W250401-09-010403	21.1	
备注	pH 值测定时，水样温度依次为 19.0℃,18.9℃,18.8℃,18.9℃。					

检测专用章

检测报告

检测点位示意图

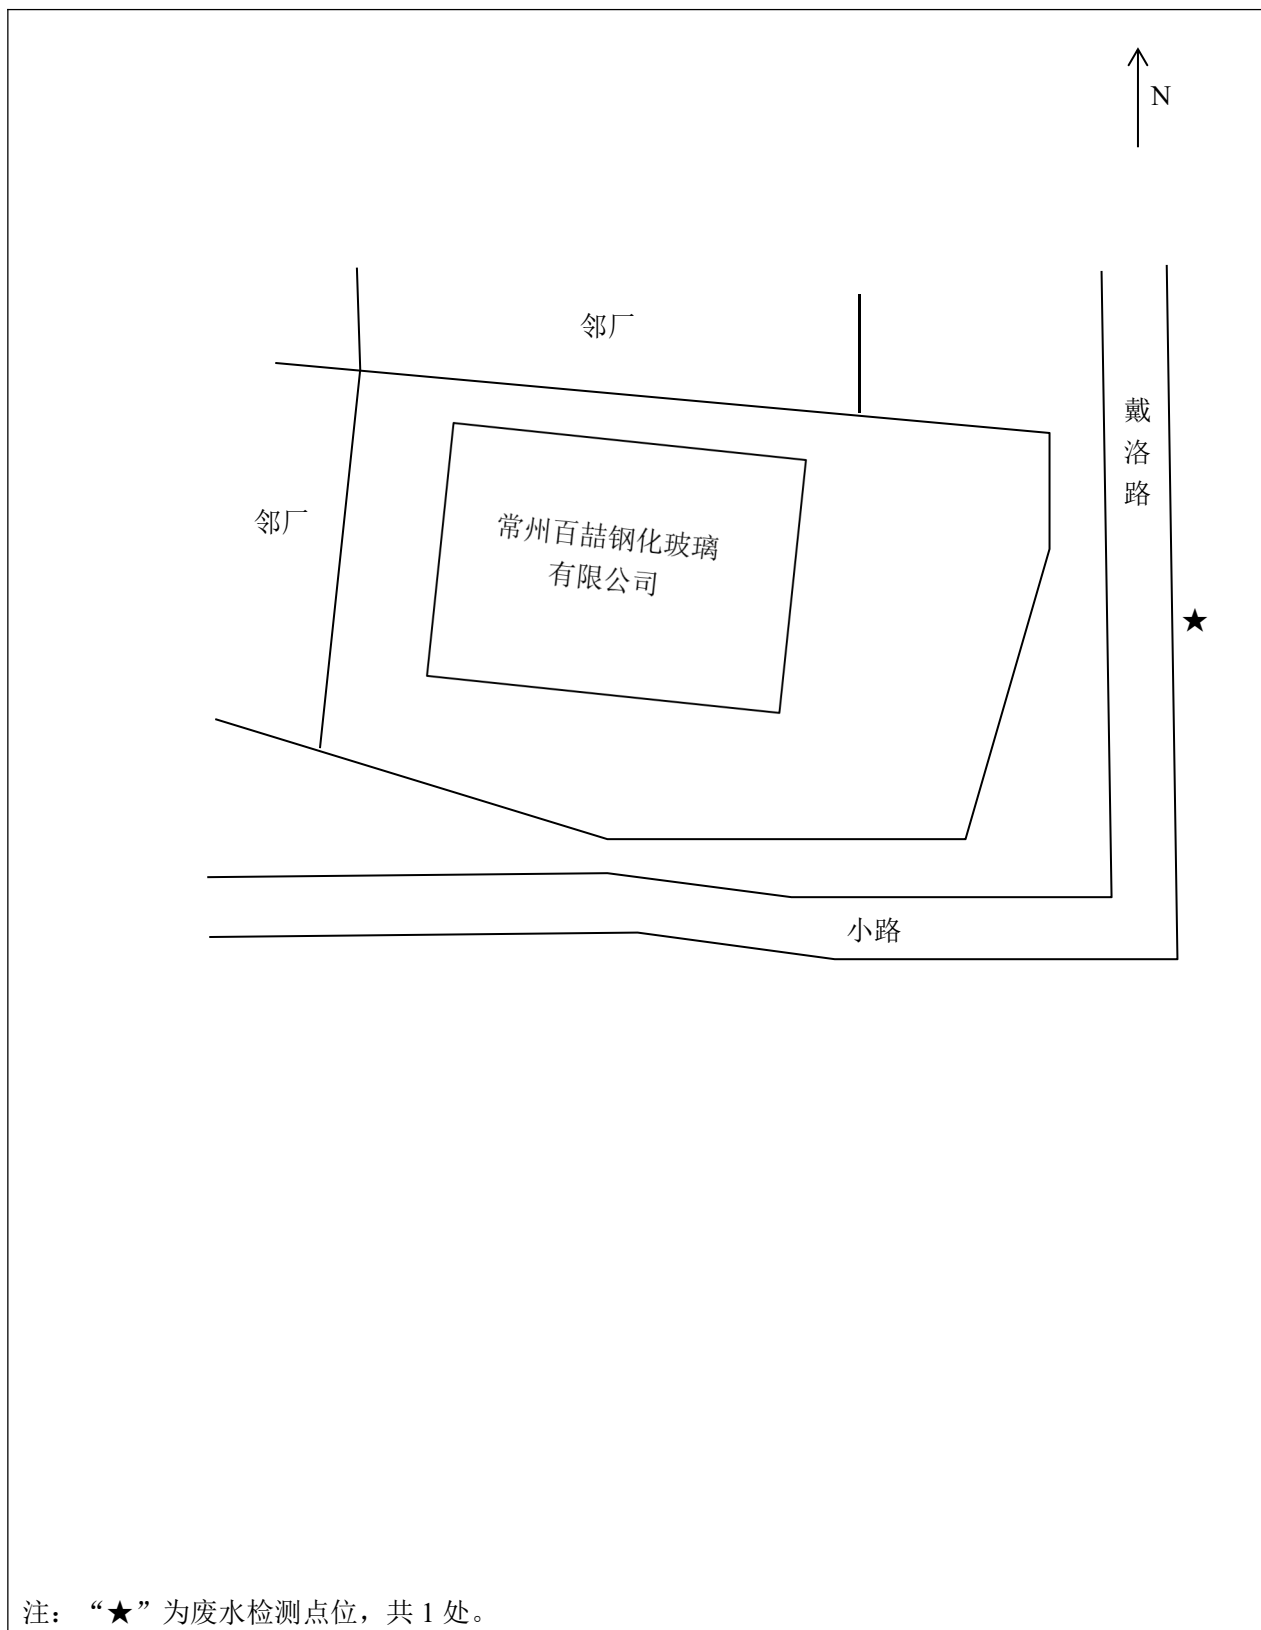

检测报告

废水质量控制情况表

检测因子		pH 值	化学需氧量	总氮	总磷	氨氮
样品数 (个)		8	8	8	8	8
现场 平行	质控数 (个)	2	2	2	2	2
	质控比例 (%)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	合格率 (%)	100	100	100	100	100
实验室 平行	质控数 (个)	/	2	2	2	1
	质控比例 (%)	/	25.0	25.0	25.0	12.5
	合格率 (%)	/	100	100	100	100
样品加 标样	质控数 (个)	/	/	2	2	1
	质控比例 (%)	/	/	25.0	25.0	12.5
	合格率 (%)	/	/	100	100	100
空白加 标样	质控数 (个)	/	/	/	/	/
	质控比例 (%)	/	/	/	/	/
	合格率 (%)	/	/	/	/	/
有证标 准物质	质控数 (个)	2	2	/	/	/
	质控比例 (%)	25.0	25.0	/	/	/
	合格率 (%)	100	100	/	/	/
校核点	质控数 (个)	/	/	4	4	2
	质控比例 (%)	/	/	50.0	50.0	25.0
	合格率 (%)	/	/	100	100	100
实验室 空白	质控数 (个)	/	4	4	4	2
	合格率 (%)	/	100	100	100	100
全程序 空白	质控数 (个)	/	2	2	2	2
	合格率 (%)	/	100	100	100	100
运输 空白	质控数 (个)	/	/	/	/	/
	合格率 (%)	/	/	/	/	/
试剂 空白	质控数 (个)	/	/	/	/	2
	合格率 (%)	/	/	/	/	100

检测报告

检测分析方法一览表

检测项目		分析方法及标准号	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L

检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号	检定/校准有效期
00016	分光光度计	721G-100	2025 年 06 月 26 日
00095	立式蒸汽灭菌锅	LDZF-30KB	2026 年 03 月 03 日
00197	标准消解器	SCOD-102	/
00347	电子分析天平	FA2004	2025 年 06 月 26 日
00397	pH 计	PHBJ-260	2026 年 03 月 03 日
00417	微晶 COD 消解器	SCOD-102 型	/
00558	可见分光光度计	722N	2026 年 03 月 03 日
00567	紫外可见分光光度计	X-7	2026 年 03 月 03 日
00644	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	2026 年 03 月 03 日
00647	手提式高压蒸汽灭菌器	DSX-30L-I	2026 年 03 月 03 日
00190-4	具塞滴定管	50mL	2027 年 03 月 05 日

※ 报 告 结 束 ※