



检 测 报 告

编号：JSJLY2312001A

检测类别	验收检测
受检单位	常州海汇电机电器制造有限公司
委托单位	常州海汇电机电器制造有限公司

江苏佳蓝检验检测有限公司

地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路 9 号 13 幢
网址：<http://www.czjlet.com>

电话：0519-86852277
邮箱：jlhb@czjlet.com

报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章或公章无效；
- 二、本报告无编制人、审核人、批准人签章无效；
- 三、本报告涂改无效；
- 四、本报告未经本公司书面批准不得以任何方式部分复制。
经同意复制的复印件，未重新加盖本公司检验检测专用章或公章、骑缝章无效；
- 五、本报告检测结果仅对采集的样品负责，检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测仅对送检样品的检测结果负责，不包括内容真实性核实；
- 六、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出，逾期不予受理。

江苏佳蓝检验检测有限公司

检测报告

受检单位	常州海汇电机电器制造有限公司	地址	常州市遥观镇新南村前南岸 3-3 号
联系人	陈骁岗	联系电话	18951221287
来样方式	现场采样	委托日期	2023 年 12 月 07 日
样品类别	废水		
采样人员	丁金阳、潘鑫	采样日期	2024 年 03 月 13 日、 2024 年 03 月 14 日
分析人员	杜靖翎、彭世界、丁金阳、常灵、 魏玉静、金珊、潘鑫、褚静	分析日期	2024 年 03 月 13 日~ 2024 年 03 月 15 日
检测目的	为“常州海汇电机电器制造有限公司年产电机绝缘体4000万个项目”提供检测数据。		
检测内容	废水：pH 值、化学需氧量、总氮、总磷、悬浮物、氨氮		
采样依据	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019		
生产工况	2024 年 03 月 13 日、2024 年 03 月 14 日检测期间，该企业正常运行。		
检测结果	见表 1-1~表 1-2		
编制人： <u>姜 芸</u> 审核人： <u>唐 越 斜</u> 批准人： <u>陈 炎</u>  签发日期：2024 年 04 月 01 日			

检测报告

表 1-1 废水检测结果表

采样点位		厂区生活污水排放口				
采样日期		2024 年 03 月 13 日				
采样频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	均值/范围
检测项目	单位	微黄，嗅（弱）	微黄，嗅（弱）	微黄，嗅（弱）	微黄，嗅（弱）	/
pH 值	无量纲	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
悬浮物	mg/L	68	72	75	64	70
化学需氧量	mg/L	87	95	78	109	92
总磷	mg/L	0.82	0.80	0.81	0.80	0.81
氨氮	mg/L	2.44	3.99	4.52	2.86	3.45
总氮	mg/L	13.8	16.0	11.8	13.8	13.8
备注	pH 值测定时，水样温度依次为 9.8℃、9.9℃、9.9℃、10.2℃。					



检测报告


表 1-2 废水检测结果表

采样点位		厂区生活污水排放口				
采样日期		2024 年 03 月 14 日				
采样频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	均值/范围
检测项目	单位	微黄，嗅（弱）	微黄，嗅（弱）	微黄，嗅（弱）	微黄，嗅（弱）	/
pH 值	无量纲	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
悬浮物	mg/L	81	88	76	90	84
化学需氧量	mg/L	89	104	121	122	109
总磷	mg/L	0.90	1.16	0.82	1.34	1.06
氨氮	mg/L	3.26	3.12	2.98	3.51	3.22
总氮	mg/L	13.3	17.0	13.8	16.2	15.1
备注	pH 值测定时，水样温度依次为 10.3℃、10.3℃、10.5℃、10.6℃。					

检
测
专
用

检测报告

检测点位示意图

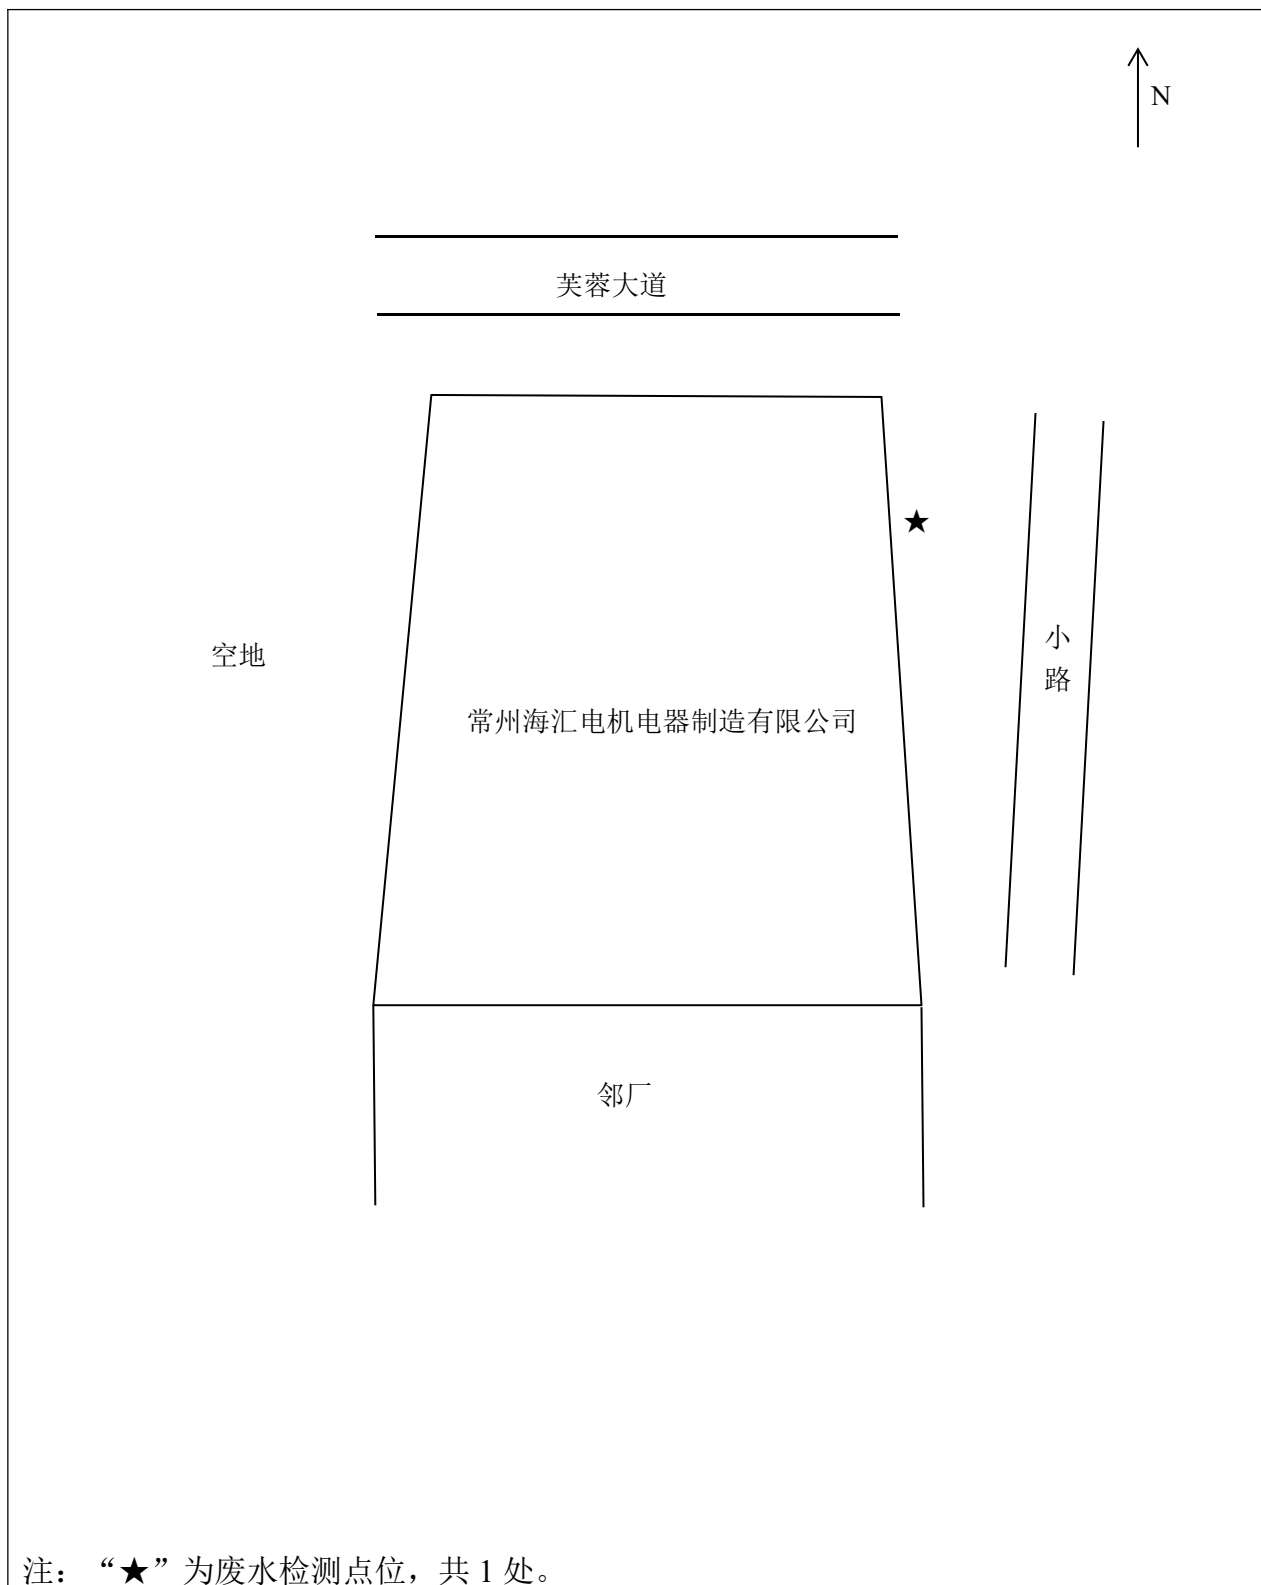

检测报告

废水质量控制情况表

检测因子		pH 值	化学需氧量	总氮	总磷	氨氮
样品数（个）		8	8	8	8	8
现场平行	质控数（个）	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	合格率（%）	100	100	100	100	100
实验室平行	质控数（个）	/	2	1	2	2
	质控比例（%）	/	25.0	12.5	25.0	25.0
	合格率（%）	/	100	100	100	100
加标样	质控数（个）	/	/	1	2	2
	质控比例（%）	/	/	12.5	25.0	25.0
	合格率（%）	/	/	100	100	100
有证标准物质	质控数（个）	2	2	/	/	1
	质控比例（%）	25.0	25.0	/	/	12.5
	合格率（%）	100	100	/	/	100
校核点	质控数（个）	/	/	2	4	4
	质控比例（%）	/	/	25.0	50.0	50.0
	合格率（%）	/	/	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	/	4	2	4	4
	合格率（%）	/	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	/	2	2	2	2
	合格率（%）	/	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/

检测报告

检测分析方法一览表

检测项目		分析方法及标准号	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L

检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号	检定/校准有效期
00016	分光光度计	721G-100	2024 年 08 月 17 日
00095	立式蒸汽灭菌锅	LDZF-30KB	2025 年 03 月 11 日
00137	标准 COD 消解器	SCOD-100	/
00253	电热恒温干燥箱	DHG101-1SB	2024 年 08 月 17 日
00289	可见分光光度计	722N	2024 年 08 月 17 日
00341	微晶 COD 消解器	SCOD-102	/
00347	电子分析天平	FA2004	2024 年 08 月 17 日
00372	pH 计	PHBJ-260	2024 年 07 月 17 日
00424	电热式压力蒸汽灭菌锅	XFH-50CA	2024 年 08 月 17 日
00558	可见分光光度计	722N	2024 年 05 月 30 日
00567	紫外可见分光光度计	X-7	2024 年 05 月 30 日

※ 报 告 结 束 ※